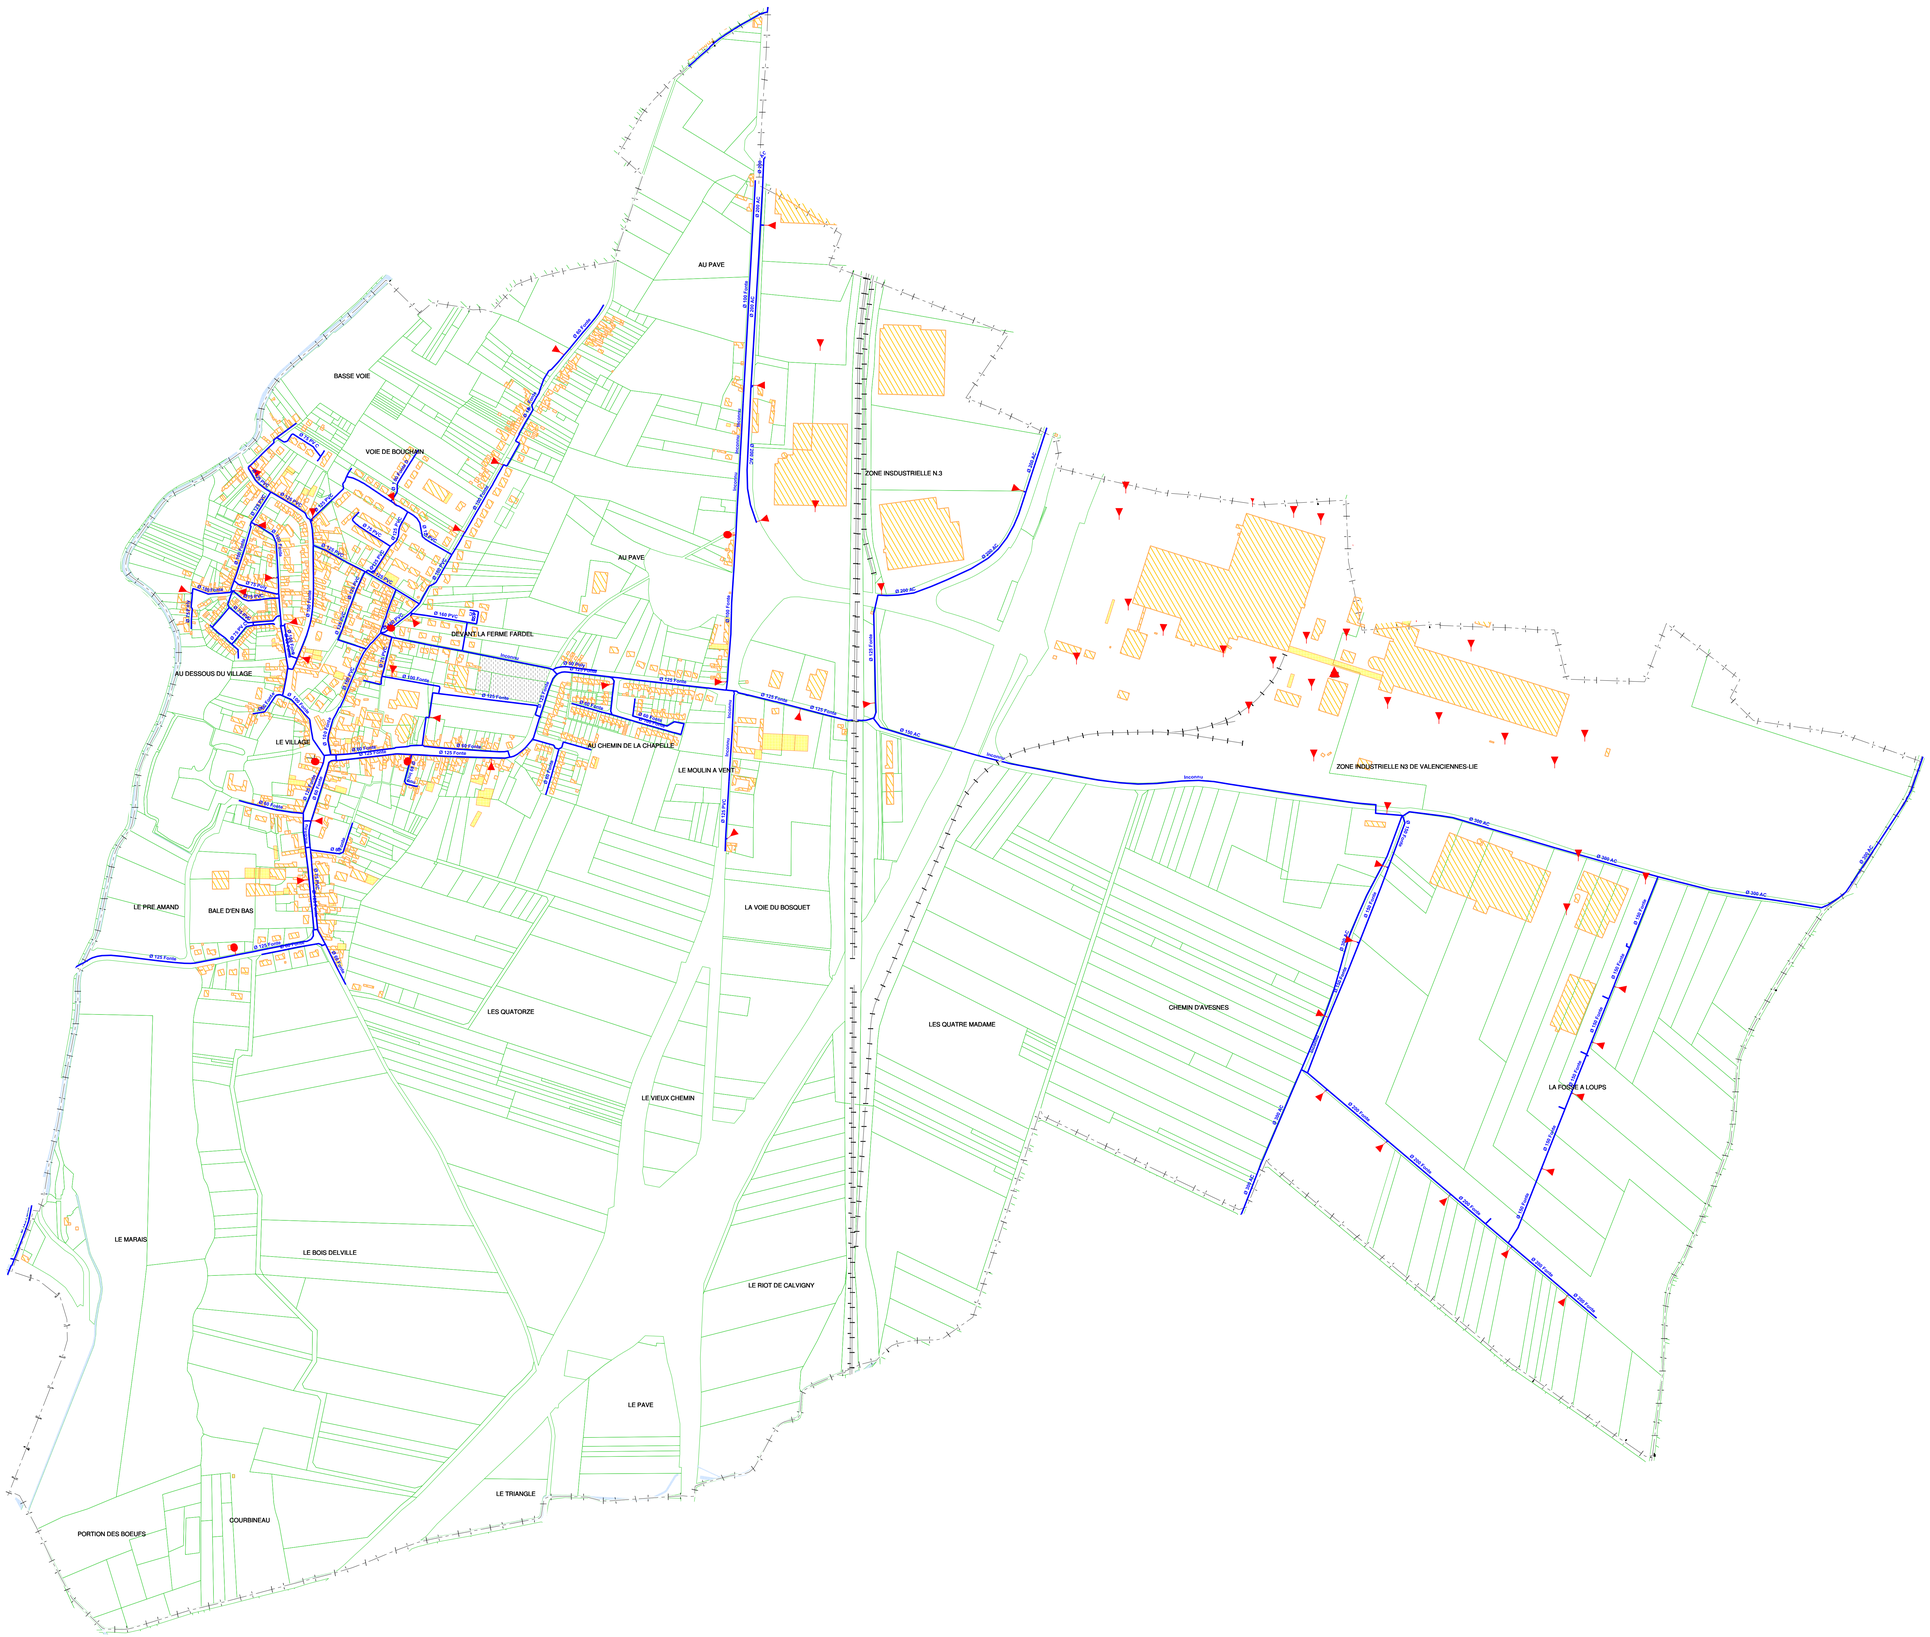

Légende:

- Bouche d'incendie
- Vanne d'incendie
- Dc / De
- Ventouse en Purge
- Robinet vanne
- Cône de réduction
- Sch Sectr centre
- Sch Sectr approximatif
- Sch Sectr incertain
- Ventouse
- Forage
- Conduite d AEP
- Conduite d AEP en tension prévu

Source: Direction Générale des Impôts Cadastre Droits réservés

Commune de: HORDAIN Centre d'exploitation de: Beauvois Thème: Eau potable	Echelle: 4000 Edité le:21/05/2019 Affaire suivie par: Samuel Dhalluin